
PARETI FONOISOLANTI





(Rapporto di prova n. 107809 del 17/04/1997)

segue - foglio n. 7 di 7

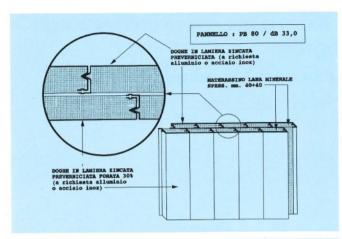

10,80 m²

Volume della camera emitten-

57,0 m3

Volume della camera ricevente:

70,0 m³

Tipo di rumore:

Rosa


Tipo di filtro:

1/2 d'ottava

Esito della prova:

Indice di valutazione a 500 Hz nella banda di frequenze compre-se fra 100 Hz e 3150 Hz:

R. = 33,0 dB




- Rillevi sperimentali





l'Amministratore Delegato Dott. Ing. Vincenzo Iommi

CERTIFICATO Nº 107811

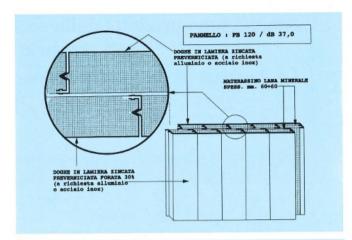

(Rapporto di prova n. 107810 del 17/04/1997)

segue - foglio n. 7 di 7



10.80 m²

Volume della camera emitten-

57,0 m3

Volume della camera ricevente:

70,0 m3

Tipo di rumore:


Rosa

Tipo di filtro:

1/2 d'ottava

Esito della prova: Indice di valutazione a 500 Hz

nella banda di frequenze compre-se fra 100 Hz e 3150 Hz: R. = 37,0 dB



-----Curva di riferimento

Il Presidente o l'Amministratore Delegato Dott Ing. Vincenzo Lomm

CERTIFICATO Nº 107812